

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323
e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



Handwritten signature of B.Z. Norboeva

Б.Ж. Норбоева
08.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02209-24 от 08.10.2024

1. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю (ИНН 7536059217 ОГРН 1057536034731)

2. Юридический адрес: Забайкальский край, г Чита, ул Амурская, д.109

Фактический адрес: Забайкальский край, г Чита, ул Амурская, д. 109

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АО "Тепловодоканал", ВРК, Забайкальский край, м.р-н Оловянный, г.п. Оловянный, пгт Оловянный, ул Невская

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 01.10.2024 10:40 - 10:50

Ф.И.О., должность: Пивцайкина Татьяна Юрьевна Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.10.2024 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Приказ РПН №19 от 19 февраля 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 1 октября 2024 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02209-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

Протокол испытаний № 75-00-01/02209-24 от 08.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод.
Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод.
Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод
титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, pH-150МИ	4702
2	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 01.10.2024 14:00 дата начала испытаний 01.10.2024 14:10, дата окончания испытаний 03.10.2024 09:14				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	8	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 01.10.2024 14:00 дата начала испытаний 01.10.2024 14:15, дата окончания испытаний 02.10.2024 14:55				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Водородный показатель	ед. pH	6,8±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
2	Общее железо	мг/дм ³	0,46±0,12	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Мутность	мг/дм ³	Более 5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Нитраты	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 метод Д
5	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	0,48±0,10	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
6	Цветность	градус	13,5±2,7	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Дополнительная информация: результат исследований по показателю «Водородный показатель (pH)» представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений, измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.				

Ответственный за оформление протокола:

 Пивцайкина Т.Ю., Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02209-24 от 08.10.2024

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4152-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
МУК 4.1.1504-2003 Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод.
Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1.2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод.
Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод
титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	4702
2	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 01.10.2024 14:00 дата начала испытаний 01.10.2024 14:10, дата окончания испытаний 03.10.2024 09:12				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	7	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.12
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 01.10.2024 14:00 дата начала испытаний 01.10.2024 14:15, дата окончания испытаний 02.10.2024 17:26				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Аммиак по азоту	мг/дм ³	0,35±0,07	ГОСТ 33045-2014 метод А
2	Водородный показатель	ед. pH	6,6±0,2	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
3	Общее железо	мг/дм ³	0,65±0,16	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Общая жесткость	°Ж	2,45±0,37	ГОСТ 31954-2012 метод А
5	Кадмий	мг/дм ³	Менее 0,0002	МУК 4.1.1504-2003
6	Марганец	мг/дм ³	0,077±0,012	ГОСТ 4974-2014 метод А
7	Мутность	мг/дм ³	Более 5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Мышьяк	мг/дм ³	Менее 0,005	ГОСТ 4152-89
9	Нитраты	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 метод Д
10	Нитриты	мг/дм ³	0,028±0,014	ГОСТ 33045-2014 метод Б
11	Сухой остаток	мг/дм ³	137,6±13,8	ГОСТ 18164-72 п.3.1
12	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	0,60±0,12	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
13	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,0002	МУК 4.1.1504-2003
14	Сульфаты	мг/дм ³	57,6±5,2	ГОСТ 31940-2012 метод 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ



Б.Ж. Норбоева

Б.Ж. Норбоева
08.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02206-24 от 08.10.2024

1. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю (ИНН 7536059217 ОГРН 1057536034731)

2. Юридический адрес: Забайкальский край, г Чита, ул Амурская, д.109

Фактический адрес: Забайкальский край, г Чита, ул Амурская, д. 109

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АО "Тепловодоканал", насосная станция ул. Гагарина, Забайкальский край, м.р-н Оловянинский, г.п. Оловянинское, пгт Оловянная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 01.10.2024 10:20 - 10:30

Ф.И.О., должность: Пивцайкина Татьяна Юрьевна Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.10.2024 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Приказ РПН №19 от 19 февраля 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 1 октября 2024 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02206-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости.;

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

Протокол испытаний № 75-00-01/02206-24 от 08.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
МУК 4.1.1504-2003 Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод.
Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	4702
2	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 01.10.2024 14:00 дата начала испытаний 01.10.2024 14:10, дата окончания испытаний 03.10.2024 09:10				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	8	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.12
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 01.10.2024 14:00 дата начала испытаний 01.10.2024 14:15, дата окончания испытаний 02.10.2024 14:58				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Аммиак по азоту	мг/дм ³	0,32±0,06	ГОСТ 33045-2014 метод А
2	Водородный показатель	ед. pH	6,9±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
3	Общее железо	мг/дм ³	0,59±0,15	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Кадмий	мг/дм ³	Менее 0,0002	МУК 4.1.1504-2003
5	Марганец	мг/дм ³	0,081±0,012	ГОСТ 4974-2014 метод А
6	Мутность	мг/дм ³	Более 5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Мышьяк	мг/дм ³	Менее 0,005	ГОСТ 4152-89
8	Нитраты	мг/дм ³	Менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 метод Д
9	Нитриты	мг/дм ³	0,029±0,015	ГОСТ 33045-2014 метод Б
10	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,0002	МУК 4.1.1504-2003
11	Сульфаты	мг/дм ³	36,0±4,7	ГОСТ 31940-2012 метод 1
12	Хлориды	мг/дм ³	Менее 10	ГОСТ 4245-72 п.2
13	Цинк	мг/дм ³	Менее 0,0005	МУК 4.1.1504-2003
Дополнительная информация: результат исследований по показателю «Водородный показатель (pH)» представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений, измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.				

Ответственный за оформление протокола:

 Пивцайкина Т.Ю., Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02202-24 от 08.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323
e-mail: info@cge.megalink.ru
ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



Б.Ж. Норбоева

Б.Ж. Норбоева
08.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 75-00-01/02202-24 от 08.10.2024

1. **Заказчик:** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю (ИНН 7536059217 ОГРН 1057536034731)

2. **Юридический адрес:** Забайкальский край, г Чита, ул Амурская, д.109

Фактический адрес: Забайкальский край, г Чита, ул Амурская, д. 109

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** АО "Тепловодоканал", водозабор из р. Онон, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 01.10.2024 09:30 - 09:40

Ф.И.О., должность: Пивцайкина Татьяна Юрьевна Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.10.2024 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Социально-гигиенический мониторинг, Приказ РПН №19 от 19 февраля 2024 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 1 октября 2024 г.

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 75-00-01/02202-02.01-24

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ 4152-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка;

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;

Протокол испытаний № 75-00-01/02202-24 от 08.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 01.10.2024 14:00 дата начала испытаний 01.10.2024 14:10, дата окончания испытаний 03.10.2024 09:12				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п.8.4

Ответственный за оформление протокола:



Пивцайкина Т.Ю., Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02206-24.В от 08.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323
e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ



Handwritten signature of B.Z. Norboeva

Б.Ж. Норбоева

08.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02206-24.В от 08.10.2024

1. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю (ИНН 7536059217 ОГРН 1057536034731)

2. Юридический адрес: Забайкальский край, г Чита, ул Амурская, д.109

Фактический адрес: Забайкальский край, г Чита, ул Амурская, д. 109

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АО "Тепловодоканал", насосная станция ул. Гагарина, Забайкальский край, м.р-н Оловянный, г.п. Оловянное, пгт Оловянная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 01.10.2024 10:20 - 10:30

Ф.И.О., должность: Пивцайкина Татьяна Юрьевна Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.10.2024 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Приказ РПН №19 от 19 февраля 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 1 октября 2024 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02206-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

Протокол испытаний № 75-00-01/02206-24.В от 08.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

5	АО «Тепловодоканал», Забайкальский край, Оловянинский район, п. Оловянная, 75-00-01/02388-24 от 21.10.2024 ВРК, ул. Гражданская	мутность	более 5 мг/дм ³	1,5 мг/дм ³	превышен (2,5 мг/дм ³)
6	АО «Тепловодоканал», Забайкальский край, Оловянинский район, п. Оловянная, 75-00-01/02390-24 от 21.10.2024 НС ул Гагарина	мутность	более 5 мг/дм ³	1,5 мг/дм ³	превышен (2,5 мг/дм ³)

И.о. главного врача

 -

Ц.Б. Жигмитова

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
филиал федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
В АГИНСКОМ БУРЯТСКОМ ОКРУГЕ»
 Цыбикова ул, д. 52, п.Агинское,
 Забайкальский край, 687000
 тел.: 3-45-42, факс (8-302-39) 3-41-64
 e-mail: gsenabao@mail.ru
 от 28.10.2024 № 75-20-14.1/10.07.11-2024
 На № _____ от _____ 2024

Генеральному директору
 АО «Тепловодоканал»
 Ильину Я.С.

Информация по несоответствующим пробам

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе» направляет информацию и протоколы по не соответствующим пробам питьевой воды, отобранных в рамках производственного контроля, договор № 8 от 22.01.2024г в отношении АО «Тепловодоканал»

№	Место отбора	Показатель	Результаты исследований	Норматив, не более	Критерий существенного ухудшения воды Приказ №1204 от 28.12.12
1	АО «Тепловодоканал», Забайкальский край, Оловянинский район, п. Оловянная, 75-00-01/02384-24 от 21.10.2024 ВРК ул. Гагарина	мутность	более 5 мг/дм ³	1,5 мг/дм ³	превышен (2,5 мг/дм ³)
2	АО «Тепловодоканал», Забайкальский край, Оловянинский район, п. Оловянная, 75-00-01/02385-24 от 21.10.2024 ВРК, ул. Клубная	мутность	более 5 мг/дм ³	1,5 мг/дм ³	превышен (2,5 мг/дм ³)
3	АО «Тепловодоканал», Забайкальский край, Оловянинский район, п. Оловянная, 75-00-01/02386-24 от 21.10.2024 ВРК, ул. Невская	мутность	более 5 мг/дм ³	1,5 мг/дм ³	превышен (2,5 мг/дм ³)
4	АО «Тепловодоканал», Забайкальский край, Оловянинский район, п. Оловянная, 75-00-01/02387-24 от 21.10.2024 ВРК, ул. Пионерская	мутность	более 5 мг/дм ³	1,5 мг/дм ³	превышен (2,5 мг/дм ³)

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52				
14.1.1.02 Группа микробиологических исследований				
Образец поступил 01.10.2024 14:00				
дата начала испытаний 01.10.2024 14:10, дата окончания испытаний 03.10.2024 09:10				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п 8.4

Ответственный за оформление протокола:



Пивцайкина Т.Ю., Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02202-24.В от 08.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском
крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.:

83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ



Б.Ж. Норбоева

Б.Ж. Норбоева

08.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02202-24.В от 08.10.2024

1. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Забайкальскому краю (ИНН 7536059217 ОГРН 1057536034731)

2. Юридический адрес: Забайкальский край, г Чита, ул Амурская, д.109

Фактический адрес: Забайкальский край, г Чита, ул Амурская, д. 109

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АО "Тепловодоканал", водозабор из р. Онон, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт
Оловянная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 01.10.2024 09:30 - 09:40

Ф.И.О., должность: Пивцайкина Татьяна Юрьевна Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.10.2024 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Приказ РПН №19 от 19 февраля 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 1 октября 2024 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02202-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

Протокол испытаний № 75-00-01/02202-24.В от 08.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

15	Хлориды	мг/дм ³	Менее 10	ГОСТ 4245-72 п.2
16	Цветность	градус	13,0±2,6	ГОСТ 31868-2012 метод Б
17	Цинк	мг/дм ³	Менее 0,0005	МУК 4.1.1504-2003

Дополнительная информация: результат исследований по показателю «Водородный показатель (рН)» представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений, измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.

Ответственный за оформление протокола:

 Пивцайкина Т.Ю., Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02206-24 от 08.10.2024

(указать)

Перечень определяемых показателей: санитарно-химические, микробиологические показатели

№ п/п	Код пробы	Наименование места отбора проб, адрес, координаты	Объем, л	Глубина отбора*	Время отбора
1		АО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ", Водозаборное сооружение из поверхностного источника (насосная станция) (централизованное водоснабжение), водозабор из р. Онон, Забайкальский край, м.р-н Оловиннинский, г.п. Оловиннинское, штг Оловинная	30л		09-30
2		АО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ", Насосная станция (централизованное водоснабжение), насосная станция ул. Гагарина штг. Оловинная, край, Забайкальский, р-н, Оловиннинский, штг, Оловинная, ул, Гагарина	30л		10-20
3		АО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ", ВРК ул. Невская, Забайкальский край, м.р-н Оловиннинский, г.п. Оловиннинское, штг Оловинная, ул. Невская	30л		10-40

Должность специалиста, проводившего отбор проб
Помощник врача по общей гигиене

подпись  Пивцайкина Т.Ю.
ФИО

Должность представителя проверяемого объекта,
в присутствии которого проводился отбор

подпись  Пивцайкин Т.Ю.
ФИО

Ф 02-10.2-01-2020

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в
Агинском Бурятском округе»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
АКТ ОТБОРА ПРОБ
ВОДЫ

(централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения, нецентрализованного водоснабжения, открытых водоемов, зон рекреаций,
плавательных бассейнов, сточной воды)
от «___» октября 2024г.

Наименование и адрес заказчика УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ (ИНН 7536059217 ОГРН 1057536034731) 2. Юридический адрес: ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ЧИТА,
УЛИЦА АМУРСКАЯ, 109; Фактический адрес: Забайкальский край, г Чита, ул Амурская, д. 109

Наименование образца (пробы) _____ вода питьевая

Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность Забайкальский край, м.р-н Оловянинский, г.п. Оловянинское, пгт Оловянная

Дата отбора «___» октября 2024г.

Материал, из которого изготовлена емкость для отбора проб воды (полимерный материал, стекло) Б-стеклянная стерильная бутылка, СХ-пластиковая
бутылка

(указать)

Условия транспортирования _____ автотранспорт, термоконтейнер _____ Условия хранения °C _____ Время, час _____

Цель отбора: плановая проверка, внеплановая проверка, СГМ, производственный контроль, санитарно-эпидемиологическая экспертиза, эпидемиологическое
расследование (нужное подчеркнуть)

Основание для отбора проб:

Предписание (номер, дата) _____ приказ № 19 от 19.04.2024

Определение о назначении экспертизы (номер, дата) _____ Договор (номер, дата) _____

Заявление (номер, дата) _____

НД на метод отбора: _____ ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2021

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru


ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ

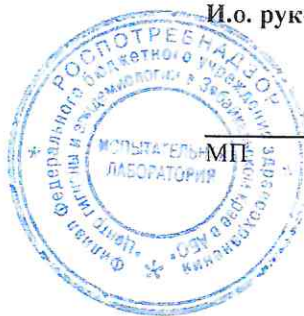

Г.К. Базарова
21.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02384-24 от 21.10.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край ПГТ НОВАЯ ЧАРА, УЛ МОЛДОВАНОВА Д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ВРК ул Гагарина, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.10.2024 08:40 - 08:50

Ф.И.О., должность: Изъянова Инна Владимировна лаборант Акционерное общество «Тепловодоканал»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2024 12:15

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 10 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02384-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 75-00-01/02384-24 от 21.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 10.10.2024 12:15 дата начала испытаний 10.10.2024 12:25, дата окончания испытаний 11.10.2024 08:43					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	9	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 10.10.2024 12:15 дата начала испытаний 10.10.2024 12:25, дата окончания испытаний 11.10.2024 12:22					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность	мг/дм ³	Более 5	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Цветность	градус	17,0±3,4	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Дополнительная информация: измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.					

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02384-24 от 21.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском
крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.:
83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ



Г.К. Базарова

Г.К. Базарова
21.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02386-24 от 21.10.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край ПГТ НОВАЯ ЧАРА, УЛ МОЛДОВАНОВА Д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ул. Невская ВРК, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.10.2024 09:20 - 09:30

Ф.И.О., должность: Изъянова Инна Владимировна лаборант Акционерное общество «Тепловодоканал»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2024 12:15

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 10 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02386-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 75-00-01/02386-24 от 21.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 10.10.2024 12:15 дата начала испытаний 10.10.2024 12:25, дата окончания испытаний 11.10.2024 09:05					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	8	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 10.10.2024 12:15 дата начала испытаний 10.10.2024 12:25, дата окончания испытаний 11.10.2024 12:23					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность	мг/дм ³	Более 5	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Цветность	градус	17,0±3,4	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Дополнительная информация: измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.					

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02386-24 от 21.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском
крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.:
83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ



Баз

Г.К. Базарова
21.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02385-24 от 21.10.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край ПГТ НОВАЯ ЧАРА, УЛ МОЛДОВАНОВА Д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ВРК ул Клубная, вода питьевая, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.10.2024 09:00 - 09:10

Ф.И.О., должность: Изъянова Инна Владимировна лаборант Акционерное общество «Тепловодоканал»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2024 12:15

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 10 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02385-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 75-00-01/02385-24 от 21.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 10.10.2024 12:15 дата начала испытаний 10.10.2024 12:25, дата окончания испытаний 11.10.2024 08:44					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	7	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 10.10.2024 12:15 дата начала испытаний 10.10.2024 12:25, дата окончания испытаний 11.10.2024 12:29					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность	мг/дм ³	Более 5	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Цветность	градус	16,9±3,4	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Дополнительная информация: измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.					

Ответственный за оформление протокола:
 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02385-24 от 21.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ



Баз

Г.К. Базарова
21.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02388-24 от 21.10.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край ПГТ НОВАЯ ЧАРА, УЛ МОЛДОВАНОВА Д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ВРК ул. Гражданская, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.10.2024 09:40 - 09:50

Ф.И.О., должность: Изъянова Инна Владимировна лаборант Акционерное общество «Теплодотоканал»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2024 12:15

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 10 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02388-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 75-00-01/02388-24 от 21.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 10.10.2024 12:15 дата начала испытаний 10.10.2024 12:25, дата окончания испытаний 11.10.2024 09:08					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	8	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 10.10.2024 12:15 дата начала испытаний 10.10.2024 12:25, дата окончания испытаний 11.10.2024 12:28					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность	мг/дм ³	Более 5	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Цветность	градус	16,7±3,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Дополнительная информация: измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.					

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02388-24 от 21.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru


ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ

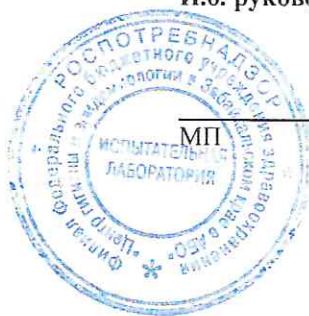

Баз

Г.К. Базарова
21.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02387-24 от 21.10.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край ПГТ НОВАЯ ЧАРА, УЛ МОЛДОВАНОВА Д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ВРК ул Пионерская, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.10.2024 10:30 - 10:40

Ф.И.О., должность: Изъянова Инна Владимировна лаборант Акционерное общество «Теплодотоканал»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2024 12:15

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 10 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02387-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 75-00-01/02387-24 от 21.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 10.10.2024 12:15 дата начала испытаний 10.10.2024 12:25, дата окончания испытаний 11.10.2024 09:07					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	9	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 10.10.2024 12:15 дата начала испытаний 10.10.2024 12:25, дата окончания испытаний 11.10.2024 14:45					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность	мг/дм ³	Более 5	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Цветность	градус	13,2±2,6	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Дополнительная информация: измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.					

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02387-24 от 21.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском
крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.:
83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ



Базарова

Г.К. Базарова
21.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02391-24.В от 21.10.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край ПГТ НОВАЯ ЧАРА, УЛ МОЛДОВАНОВА Д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода поверхностного водного объекта, 1 категория

4. Место отбора: Водозаборное сооружение из поверхностного источника (централизованное водоснабжение),
водозабор из р. Онон, Забайкальский край, м.р-н Оловянинский, г.п. Оловянинское, пгт Оловянная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.10.2024 08:00 - 08:10

Ф.И.О., должность: Изъянова Инна Владимировна лаборант Акционерное общество «Тепловодоканал»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2024 12:15

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 10 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: МР 2.1.4.0176-20 Организация мониторинга
обеспечения населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02391-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

Протокол испытаний № 75-00-01/02391-24.В от 21.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 10.10.2024 12:15 дата начала испытаний 10.10.2024 12:25, дата окончания испытаний 11.10.2024 09:27					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	0	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п.8.4

Ответственный за оформление протокола:
_____ Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02391-24.В от 21.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском
крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.:
83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ

Г.К. Базарова

Г.К. Базарова

21.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02386-24.В от 21.10.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край ПГТ НОВАЯ ЧАРА, УЛ МОЛДОВАНОВА Д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ул. Невская ВРК, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.10.2024 09:20 - 09:30

Ф.И.О., должность: Изъянова Инна Владимировна лаборант Акционерное общество «Тепловодоканал»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2024 12:15

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 10 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02386-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 75-00-01/02386-24.В от 21.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 10.10.2024 12:15 дата начала испытаний 10.10.2024 12:25, дата окончания испытаний 11.10.2024 09:05					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п.8.4

Ответственный за оформление протокола:

Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02386-24.В от 21.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском
крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.:
83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ



Г.К. Базарова

Г.К. Базарова

21.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02384-24.В от 21.10.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край ПГТ НОВАЯ ЧАРА, УЛ МОЛДОВАНОВА Д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ВРК ул. Гагарина, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.10.2024 08:40 - 08:50

Ф.И.О., должность: Изъянова Инна Владимировна лаборант Акционерное общество «Тепловодоканал»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2024 12:15

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 10 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02384-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

Протокол испытаний № 75-00-01/02384-24.В от 21.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания


Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52					
14.1.1.02 Группа микробиологических исследований					
Образец поступил 10.10.2024 12:15					
дата начала испытаний 10.10.2024 12:25, дата окончания испытаний 11.10.2024 08:43					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п.8.4

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02384-24.В от 21.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском
крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.:
83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ



Баз

Г.К. Базарова
21.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02385-24.В от 21.10.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край ПГТ НОВАЯ ЧАРА, УЛ МОЛДОВАНОВА Д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ВРК ул. Клубная, вода питьевая, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.10.2024 09:00 - 09:10

Ф.И.О., должность: Изъянова Инна Владимировна лаборант Акционерное общество «Тепловодоканал»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2024 12:15

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 10 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02385-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

Протокол испытаний № 75-00-01/02385-24.В от 21.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 10.10.2024 12:15 дата начала испытаний 10.10.2024 12:25, дата окончания испытаний 11.10.2024 08:44					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п.8.4

Ответственный за оформление протокола:

_____ Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02385-24.В от 21.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском
крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.:
83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ



Г.К.

Г.К. Базарова
21.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02387-24.В от 21.10.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край ПГТ НОВАЯ ЧАРА, УЛ МОЛДОВАНОВА Д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ВРК ул Пионерская, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.10.2024 10:30 - 10:40

Ф.И.О., должность: Изъянова Инна Владимировна лаборант Акционерное общество «Тепловодоканал»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2024 12:15

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 10 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за сталию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02387-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 10.10.2024 12:15 дата начала испытаний 10.10.2024 12:25, дата окончания испытаний 11.10.2024 09:07					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п.8.4

Ответственный за оформление протокола:

_____ Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02387-24.В от 21.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском
крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.:
83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ



Г.К. Базарова

Г.К. Базарова

21.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02388-24.В от 21.10.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край ПГТ НОВАЯ ЧАРА, УЛ МОЛДОВАНОВА Д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ВРК ул. Гражданская, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.10.2024 09:40 - 09:50

Ф.И.О., должность: Изъянова Инна Владимировна лаборант Акционерное общество «Тепловодоканал»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2024 12:15

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 10 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02388-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

Протокол испытаний № 75-00-01/02388-24.В от 21.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 10.10.2024 12:15 дата начала испытаний 10.10.2024 12:25, дата окончания испытаний 11.10.2024 09:08					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п.8.4

Ответственный за оформление протокола:

_____ Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02388-24.В от 21.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском
крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.:
83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ



Г.К. Базарова

Г.К. Базарова
21.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02389-24.В от 21.10.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край ПГТ НОВАЯ ЧАРА, УЛ МОЛДОВАНОВА Д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина № 4478, ул. Железнодорожная, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.10.2024 10:00 - 10:10

Ф.И.О., должность: Изъянова Инна Владимировна лаборант Акционерное общество «Теплодотоканал»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2024 12:15

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 10 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02389-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 10.10.2024 12:15 дата начала испытаний 10.10.2024 12:25, дата окончания испытаний 11.10.2024 09:09					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п 8.4

Ответственный за оформление протокола:

_____ Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02389-24.В от 21.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ



Баз

Г.К. Базарова
21.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02390-24 от 21.10.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край ПГТ НОВАЯ ЧАРА, УЛ МОЛДОВАНОВА Д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Насосная станция (централизованное водоснабжение), насосная станция ул. Гагарина, Забайкальский край, м.р-н Оловянинский, г.п. Оловянинское, пгт Оловянная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.10.2024 08:30 - 08:40

Ф.И.О., должность: Изъянова Инна Владимировна лаборант Акционерное общество «Тепловодоканал»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2024 12:15

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 10 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02390-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости;

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и

Протокол испытаний № 75-00-01/02390-24 от 21.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод.
Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод.
Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод
титриметрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 (Издание 2011 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений
массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в питьевых, поверхностных и сточных водах
экстракционно-фотометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	4702
2	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 10.10.2024 12:15 дата начала испытаний 10.10.2024 12:25, дата окончания испытаний 11.10.2024 12:12					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	8	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
4	Цисты патогенных кишечных простейших	дм ³	Не обнаружено 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.1; п.5.1.2; п.5.1.3
5	Яйца гельминтов	дм ³	Не обнаружено 50 дм ³	Отсутствие в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.1; п.5.1.2; п.5.1.3
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 10.10.2024 12:15 дата начала испытаний 10.10.2024 12:30, дата окончания испытаний 12.10.2024 9:50					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель	ед. pH	7,8±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
2	Общая жесткость	°Ж	2,98±0,45	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
3	Мутность	мг/дм ³	Более 5	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Сухой остаток	мг/дм ³	205,4±20,5	Не более 1000	ГОСТ 18164-72 п.3.1
5	АПав	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 (Издание 2011 года)
6	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	0,72±0,14	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
7	Цветность	градус	16,4±3,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02390-24 от 21.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ



Баз

Г.К. Базарова
21.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02390-24.В от 21.10.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край ПГТ НОВАЯ ЧАРА, УЛ МОЛДОВАНОВА Д. 14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Насосная станция (централизованное водоснабжение), насосная станция ул. Гагарина, Забайкальский край, м.р-н Оловянинский, г.п. Оловянинское, пгт Оловянная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.10.2024 08:30 - 08:40

Ф.И.О., должность: Изъянова Инна Владимировна лаборант Акционерное общество «Тепловодоканал»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2024 12:15

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 10 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02390-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 10.10.2024 12:15 дата начала испытаний 10.10.2024 12:25, дата окончания испытаний 11.10.2024 12:12					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п.8.4

Ответственный за оформление протокола:

_____ Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02390-24.В от 21.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском
крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.:
83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796



МП

Г.К. Базарова

Г.К. Базарова
21.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02389-24 от 21.10.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)
2. Юридический адрес: Забайкальский край ПГТ НОВАЯ ЧАРА, УЛ МОЛДОВАНОВА Д. 14
Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
4. Место отбора: скважина № 4478, ул. Железнодорожная, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт. Оловянная
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 10.10.2024 10:00 - 10:10
Ф.И.О., должность: Изъянова Инна Владимировна лаборант Акционерное общество «Теплодотоканал»
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2024 12:15
Информация о плане и методе отбора: -
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 10 октября 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 75-00-01/02389-02.01-24
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 75-00-01/02389-24 от 21.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 10.10.2024 12:15 дата начала испытаний 10.10.2024 12:25, дата окончания испытаний 11.10.2024 09:09					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	7	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 10.10.2024 12:15 дата начала испытаний 10.10.2024 12:25, дата окончания испытаний 11.10.2024 14:44					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
2	Цветность	градус	8,5±2,6	Не более 30	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Дополнительная информация: измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.					

Отвественный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02389-24 от 21.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛ



Баз

Г.К. Базарова
21.10.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02391-24 от 21.10.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)
2. Юридический адрес: Забайкальский край ПГТ НОВАЯ ЧАРА, УЛ МОЛДОВАНОВА Д. 14
Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная
3. Наименование образца испытаний: вода поверхностного водного объекта, I категория
4. Место отбора: Водозаборное сооружение из поверхностного источника (централизованное водоснабжение), водозабор из р. Онон, Забайкальский край, м.р-н Оловянинский, г.п. Оловянинское, пгт Оловянная
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 10.10.2024 08:00 - 08:10
Ф.И.О., должность: Изъянова Инна Владимировна лаборант Акционерное общество «Тепловодоканал»
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2024 12:15
Информация о плане и методе отбора: -
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 10 октября 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за сталию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: МР 2.1.4.0176-20 Организация мониторинга обеспечения населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 75-00-01/02391-02.01-24
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости.; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

Протокол испытаний № 75-00-01/02391-24 от 21.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 (Издание 2011 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в питьевых, поверхностных и сточных водах экстракционно-фотометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (Издание 2015 года) Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатков в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	4702

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 10.10.2024 12:15 дата начала испытаний 10.10.2024 12:25, дата окончания испытаний 11.10.2024 09:27					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	0	Не более	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Не более 1000	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	20	Не нормируется	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
4	Цисты патогенных кишечных простейших	дм ³	Не обнаружено в 25 дм ³	Отсутствие в 25 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.1; п.5.1.2; п.5.1.3
5	Яйца гельминтов	дм ³	Не обнаружено в 25 дм ³	Отсутствие в 25 дм ³ (экз.)	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.1; п.5.1.2; п.5.1.3
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 10.10.2024 12:15 дата начала испытаний 10.10.2024 12:25, дата окончания испытаний 11.10.2024 15:36					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель	ед. pH	7,7±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
2	Общая жесткость	°Ж	2,50±0,38	Не нормируется (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	195±18	Не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (Издание 2015 года)
4	АПАВ	мг/дм ³	Менее 0,01	Не нормируется	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 (Издание 2011 года)
5	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	0,68±0,14	Не нормируется (мгО2/дм ³)	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
Дополнительная информация: результат исследований по показателю «Водородный показатель (pH)» представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.					

Ответственный за оформление протокола:

Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02391-24 от 21.10.2024

Протокол испытаний № 75-00-01/02391-24 от 21.10.2024
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Перечень определяемых показателей: микробиологические: ОМЧ, ОКБ, Е.coli, Энтерококки; органолептические: цветность, мутность

№ п/п	Код пробы	Наименование места отбора проб, адрес, координаты	Объем, л	Глубина отбора*	Время отбора
1		Водозабор р.Онон	0,5 л м/б 1,5 л с/х		8.00
2					

Должность специалиста, проводившего отбор проб

Ильин
подпись

Александров
ФИО

Должность представителя проверяемого объекта,
в присутствии которого проводился отбор

Ильин
подпись

Борисов
ФИО

Ф 02-10.2-01-2020 -

10.10.20
Борисов

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в
Агинском Бурятском округе»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:

687000, Забайкальский край, Агинский Бурятский округ, п. Агинское, ул. Цыбикова, 52,
телефон, факс: (30239) 3-41-64, 3-45-42
ОКПО 74422969, ОГРН 1057336032069, ИНН/КПП 7536058990/800143001

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510796
Внесен в реестр аккредитованных лиц 05.08.2015 г.

АКТ ОТБОРА ПРОБ
ВОДЫ

(централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения, нецентрализованного водоснабжения, открытых водоемов, зон рекреаций,
плавательных бассейнов, сточной воды)

от « 10 » октября 20 24 г.

Наименование и адрес заказчика: АО «Тепловодоканал», Забайкальский край, Оловянинский район, пгт. Оловянная, ул. Невская, д.10

Наименование образца (пробы) Вода питьевая, холодная

Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность Забайкальский край, Оловянинский район, пгт. Оловянная

Дата отбора « 10 » 10 20 24 г.

Материал, из которого изготовлена емкость для отбора проб воды (полимерный материал, стекло) Б-стеклянная стерильная бутыл, СХ-
пластиковая бутыл

Условия транспортирования автотранспорт Условия хранения °С (указать) Время, час

Цель отбора: плановая проверка, внеплановая проверка, СГМ, производственный контроль, санитарно-эпидемиологическая экспертиза,
эпидемиологическое расследование (нужное подчеркнуть)

Основание для отбора проб:

Предписание (номер, дата)

Определение о назначении экспертизы (номер, дата)

Договор (номер, дата) №8 от 22.01.2024

Заявление (номер, дата) заявление от 25.01.2023

НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

(указать)

Перечень определяемых показателей: микробиологические: ОМЧ, ОКБ, Е. coli, Энтерококки; органолептические: цветность, мутность

№ п/п	Код пробы	Наименование места отбора проб, адрес, координаты	Объем, л	Глубина отбора*	Время отбора
1		Врк Гагарина	0,5 м/б 1,5 с/х		8 ⁴⁰
2		Врк Клубная	0,5 м/б 1,5 с/х		9 ⁰⁰
3		Врк Невская	0,5 м/б 1,5 с/х		9 ³⁰
4		Врк Пионерская	0,5 м/б 1,5 с/х		10 ³⁰
5		Врк Гражданская	0,5 м/б 1,5 с/х		9 ⁴⁰
6		Врк Железнодорожная	0,5 м/б 1,5 с/х		10 ⁰⁰
7		Пробоотборный кран в здании насосной станции ул. Гагарина	0,5 м/б 1,5 с/х		8 ³⁰
8					

Должность специалиста, проводившего отбор проб

подпись

ФИО

Должность представителя проверяемого объекта, в присутствии которого проводился отбор

подпись

ФИО

Ф 02-10.2-01-2020

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в
Агинском Бурятском округе»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:

687000, Забайкальский край, Агинский Бурятский округ, п. Агинское, ул. Цыбикова, 52,
телефон, факс: (30239) 3-41-64, 3-45-42
ОКПО 74422969, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/800143001

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510796
Внесен в реестр аккредитованных лиц 05.08.2015 г.

АКТ ОТБОРА ПРОБ
ВОДЫ

(централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения, нецентрализованного водоснабжения, открытых водоемов, зон рекреаций,
плавательных бассейнов, сточной воды)

от «26» октября 2024 г.

Наименование и адрес заказчика: АО «Тепловодоканал», Забайкальский край, Оловянинский район, пгт. Оловянная, ул. Невская, д.10

Наименование образца (пробы) Вода питьевая

Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность Забайкальский край, Оловянинский район, пгт. Оловянная

Дата отбора «26» 10 2024 г.

Материал, из которого изготовлена емкость для отбора проб воды (полимерный материал, стекло) Б-стеклянная стерильная бутылка, СХ-
пластиковая бутылка

(указать)

Условия транспортирования автотранспорт Условия хранения °С Время, час

Цель отбора: плановая проверка, внеплановая проверка, СГМ, производственный контроль, санитарно-эпидемиологическая экспертиза,
эпидемиологическое расследование (нужное подчеркнуть)

Основание для отбора проб:

Предписание (номер, дата)

Определение о назначении экспертизы (номер, дата)

Договор (номер, дата) № 8 от 22.01.2024,

Заявление (номер, дата) приложение № 1 к заявлению от 10.11.2022

НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

(указать)

НД на метод отбора:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

(указать)

Перечень определяемых показателей паразитологические: Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов

№ п/п	Код пробы	Наименование места отбора проб, адрес, координаты	Объем, л	Глубина отбора*	Время отбора
1		Водозабор р.Онон	25 л		8 ⁰⁰
		Пробоотборный кран в здании насосной станции ул. Гагарина	25 л		8 ³⁰

Должность специалиста, проводившего отбор проб

подпись

ФИО

Должность представителя проверяемого объекта, в присутствии которого проводился отбор

подпись

ФИО

Ф 02-10.2-01-2020

10.10.20
ВМ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в
Агинском Бурятском округе»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:

687000, Забайкальский край, Агинский Бурятский округ, п. Агинское, ул. Цыбикова, 52,
телефон, факс: (30239) 3-41-64, 3-45-42
ОКПО 74422969, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/800143001

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510796
Внесен в реестр аккредитованных лиц 05.08.2015 г.

АКТ ОТБОРА ПРОБ
ВОДЫ

(централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения, нецентрализованного водоснабжения, открытых водоемов, зон рекреаций,
плавательных бассейнов, сточной воды)

от « 10 » октября 20 24 г.

Наименование и адрес заказчика: АО «Тепловодоканал», Забайкальский край, Оловянининский район, пгт. Оловянная, ул. Невская, д.10

Наименование образца (пробы) Вода питьевая, холодная

Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность Забайкальский край, Оловянининский район, пгт. Оловянная

Дата отбора « 10

» 10 20 24 г.

Материал, из которого изготовлена емкость для отбора проб воды (полимерный материал, стекло) Б-стеклянная стерильная бутылка, СХ-пластиковая бутылка (указать)

Условия транспортирования автотранспорт

Условия хранения °С ____ Время, час ____

Цель отбора: плановая проверка, внеплановая проверка, СГМ, производственный контроль, санитарно-эпидемиологическая экспертиза, эпидемиологическое расследование (нужное подчеркнуть)

Основание для отбора проб:

Предписание (номер, дата) ____

Определение о назначении экспертизы (номер, дата) ____

Договор (номер, дата) №8.от 22.01.2024

Заявление (номер, дата) заявление от 25.01.2023

Перечень определяемых показателей Обобщенные показатели: жесткость общая, водородный показатель (Рh), общая минерализация (сухой остаток), окисляемость перманганатная, АПAB (анионные активно-поверхностные вещества)

№ п/п	Код пробы	Наименование места отбора проб, адрес, координаты	Объем, л	Глубина отбора*	Время отбора
1		Водозабор р.Онон	1,5 л с/х		8 ⁰⁰
2					

Должность специалиста, проводившего отбор проб

подпись

ФИО

Должность представителя проверяемого объекта, в присутствии которого проводился отбор

подпись

ФИО

Ф 02-10.2-01-2020

№. №. №
В.И.И.

**Федеральное бюджетное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в
Агинском Бурятском округе»**

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:

687000, Забайкальский край, Агинский Бурятский округ, п. Агинское, ул. Цыбикова, 52,
телефон, факс: (30239) 3-41-64, 3-45-42

ОКПО 74422969, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/800143001

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510796
Внесен в реестр аккредитованных лиц 05.08.2015 г.

АКТ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

(централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения, нецентрализованного водоснабжения, открытых водоемов, зон рекреаций, плавательных бассейнов, сточной воды)

от « 10 » октября 20 24 г.

Наименование и адрес заказчика АО «Тепловодоканал», Забайкальский край, Оловянинский район, пгт. Оловянная, ул. Невская, д. 10

Наименование образца (пробы) Вода питьевая, холодная

Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность Забайкальский край, Оловянинский район, пгт. Оловянная

Дата отбора « 10 » 10 20 24 г.

Материал, из которого изготовлена емкость для отбора проб воды (полимерный материал, стекло) СХ- пластиковая бутылка
(указать)

Условия транспортирования _____ автотранспорт _____ Условия хранения °C _____ Время, час _____

Цель отбора: плановая проверка, внеплановая проверка, СГМ, производственный контроль, санитарно-эпидемиологическая экспертиза, эпидемиологическое расследование (нужное подчеркнуть)

Основание для отбора проб:

Предписание (номер, дата)

Определение о назначении экспертизы (номер, дата)

Договор (номер, дата) №8 от 22.01.2024

Заявление (номер, дата)	заявление от 25.01.2023
-------------------------	-------------------------

НД на метод отбора: _____ ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
(указать)

Перечень определяемых показателей Обобщенные показатели: жесткость общая, водородный показатель (Рн), общая минерализация (сухой остаток), окисляемость перманганатная, АПВ (анионные активно-поверхностные вещества)

№ п/п	Код пробы	Наименование места отбора проб, адрес, координаты	Объем, л	Глубина отбора*	Время отбора
1		Проботборный кран в здании насосной станции ул. Гагарина	1,5 л с/х		830
2					

Должность специалиста, проводившего отбор проб

подпись

ФИО

Должность представителя проверяемого объекта, в присутствии которого проводился отбор

подпись

ФИО

Ф 02-10.2-01-2020

10.10.24

Вид

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»
Филиал Федерального учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в
Агинском Бурятском округе»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:

687000, Забайкальский край, Агинский Бурятский округ, п. Агинское, ул. Цыбикова, 52,
телефон, факс: (30239) 3-41-64, 3-45-42
ОКПО 74422969, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/800143001

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510796
Внесен в реестр аккредитованных лиц 05.08.2015 г.

АКТ ОТБОРА ПРОБ
ВОДЫ

(централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения, нецентрализованного водоснабжения, открытых водоемов, зон рекреаций,
плавательных бассейнов, сточной воды)

от « 10 » октября 20 24 г.

Наименование и адрес заказчика АО «Тепловодоканал», Забайкальский край, Оловянинский район, пгт. Оловянная, ул. Невская, д. 10

Наименование образца (пробы) Вода питьевая, холодная

Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность Забайкальский край, Оловянинский район, пгт. Оловянная

Дата отбора « 10 » 10 20 24 г.

Материал, из которого изготовлена емкость для отбора проб воды (полимерный материал, стекло) СХ- пластиковая бутылка (указать)

Условия транспортирования автотранспорт

Условия хранения °С ____ Время, час ____

Цель отбора: плановая проверка, внеплановая проверка, СГМ, производственный контроль, санитарно-эпидемиологическая экспертиза, эпидемиологическое расследование (нужное подчеркнуть)

Основание для отбора проб:

Предписание (номер, дата) ____

Определение о назначении экспертизы (номер, дата) ____

Договор (номер, дата) №8 от 22.01.2024

Заявление (номер, дата) ____ заявление от 25.01.2023

НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012 (указать)

4132

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в
Агинском Бурятском округе»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
АКТ ОТБОРА ПРОБ
ВОДЫ

(централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения, нецентрализованного водоснабжения, открытых водоемов, зон рекреаций,
плавательных бассейнов, сточной воды)
от «__»__» ноября 2024г.

Наименование и адрес заказчика УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ (ИНН 7536059217 ОГРН 1057536034731) 2. Юридический адрес: ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ЧИТА,
УЛИЦА АМУРСКАЯ, 109; Фактический адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 109

Наименование образца (пробы) __вода питьевая__

Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность Забайкальский край, м.р-н Оловянинский, АО Тепловодоканал, пгт Оловянная

Дата отбора «__»__» ноября 2024г.

Материал, из которого изготовлена емкость для отбора проб воды (полимерный материал, стекло) Б-стеклянная стерильная бутылка, СХ-пластиковая
бутылка

Условия транспортирования __автотранспорт, термоконтейнер__ (указать)

Цель отбора: плановая проверка, внеплановая проверка, СГМ, производственный контроль, санитарно-эпидемиологическая экспертиза, эпидемиологическое

расследование (нужное подчеркнуть)

Основание для отбора проб:

Предписание (номер, дата) __приказ № 19 от 19.01.2024

Определение о назначении экспертизы (номер, дата) __Договор (номер, дата) __

Заявление (номер, дата)

НД на метод отбора: __ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2021

(указать)

Результаты определения показателей микробиологических и санитарно-химических показателей

№ п/п	Код пробы	Наименование места отбора проб, адрес, координаты	Объем, л	Глубина отбора*	Время отбора
1		АО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ", Водозаборное сооружение из поверхностного источника (насосная станция) (централизованное водоснабжение), водозабор из р. Онон, Забайкальский край, м.р-н Оловяниннинский, г.п. Оловяниннинское, пгт Оловянная	10л		09-40
2		АО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ", Насосная станция (централизованное водоснабжение), насосная станция ул. Гагарина пгт. Оловянная, край, Забайкальский, р-н, Оловяниннинский, пгт, Оловянная, ул, Гагарина	10л		10-00
3		АО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ", ВРК ул. Невская, Забайкальский край, м.р-н Оловяниннинский, г.п. Оловяниннинское, пгт Оловянная, ул. Невская	10л		10-20

Должность специалиста, проводившего отбор проб
Помощник врача по общей гигиене

Е.В. Шеваленкова

подпись

Шеваленкова Е.В.

ФИО

Должность представителя проверяемого объекта,
в присутствии которого проводился отбор

С.С. Сидорова

подпись

С.С. Сидорова

ФИО

Ф 02-10.2-01-2020

5	АО «Тепловодоканал», Забайкальский край, Оловянинский район, п. Оловянная, 75-00-01/03103-24 от 12.11.2024 ВРК, ул. Гражданская	мутность	$2,6 \pm 0,52 \text{ мг/дм}^3$	$1,5 \text{ мг/дм}^3$	превышен ($2,5 \text{ мг/дм}^3$)
6	АО «Тепловодоканал», Забайкальский край, Оловянинский район, п. Оловянная, 75-00-01/03094-24 от 12.11.2024 НС ул Гагарина	мутность	$2,53 \pm 0,51 \text{ мг/дм}^3$	$1,5 \text{ мг/дм}^3$	превышен ($2,5 \text{ мг/дм}^3$)
7	АО «Тепловодоканал», Забайкальский край, Оловянинский район, п. Оловянная, 75-00-01/03094-24 от 12.11.2024 водозабор	мутность	$2,66 \pm 0,53 \text{ мг/дм}^3$	$1,5 \text{ мг/дм}^3$	превышен ($2,5 \text{ мг/дм}^3$)

Главный врач



Т.Д. Дашидондокова

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
в АГИНСКОМ БУРЯТСКОМ ОКРУГЕ»

Цыбикова ул, д. 52, п.Агинское,
Забайкальский край, 687000
тел.: 3-45-42, факс (8-302-39) 3-41-64
e-mail: gsenabao@mail.ru

от 20.11.2024 № 75-20-14.1/10.1687-2024
На № _____ от _____ 2024

Генеральному директору
АО «Тепловодоканал»
Ильину Я.С.

Информация по несоответствующим пробам

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе» направляет информацию и протоколы по не соответствующим пробам питьевой воды, отобранных в рамках производственного контроля, договор № 8 от 22.01.2024г в отношении АО «Тепловодоканал»

№	Место отбора	Показатель	Результаты исследований	Норматив, не более	Критерий существенного ухудшения воды Приказ №1204 от 28.12.12
1	АО «Тепловодоканал», Забайкальский край, Оловянинский район, п. Оловянная, 75-00-01/03096-24 от 12.11.2024 ВРК ул. Гагарина	мутность	2,53±0,51 мг/дм ³	1,5 мг/дм ³	превышен (2,5 мг/дм ³)
2	АО «Тепловодоканал», Забайкальский край, Оловянинский район, п. Оловянная, 75-00-01/03097-24 от 12.11.2024 ВРК, ул. Клубная	мутность	2,42±0,48 мг/дм ³	1,5 мг/дм ³	превышен (2,5 мг/дм ³)
3	АО «Тепловодоканал», Забайкальский край, Оловянинский район, п. Оловянная, 75-00-01/03099-24 от 12.11.2024 ВРК, ул. Невская	мутность	2,42±0,48 мг/дм ³	1,5 мг/дм ³	превышен (2,5 мг/дм ³)
4	АО «Тепловодоканал», Забайкальский край, Оловянинский район, п. Оловянная, 75-00-01/03101-24 от 12.11.2024 ВРК, ул. Пионерская	мутность	2,84±0,57 мг/дм ³	1,5 мг/дм ³	превышен (2,5 мг/дм ³)


11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 12.11.2024 15:00 дата начала испытаний 12.11.2024 15:10, дата окончания испытаний 14.11.2024 14:09					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п.8.4

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/03217-24.В от 18.11.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



Б.Ж. Норбоева
18.11.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 75-00-01/03217-24.В от 18.11.2024

1. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю (ИНН 7536059217 ОГРН 1057536034731)

2. Юридический адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д.109

Фактический адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 109

3. Наименование образца испытаний: вода поверхностного водного объекта, 1 категория

4. Место отбора: АО "Тепловодоканал", водозабор из р. Онон, водозабор из р. Онон, Забайкальский край, м.р-н Оловянинский, г.п. Оловянинское, пгт Оловянная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.11.2024 09:40 - 09:50

Ф.И.О., должность: Шеваленкова Екатерина Викторовна Помощник врача по общей гигиене 14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Приказ РПН №19 от 19 февраля 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 12 ноября 2024 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/03217-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
 МУК 4.1.1504-2003 Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод.
 Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	4702
2	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 12.11.2024 15:00 дата начала испытаний 12.11.2024 15:10, дата окончания испытаний 14.11.2024 14:09					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 12.11.2024 15:00 дата начала испытаний 12.11.2024 15:05, дата окончания испытаний 14.11.2024 09:54					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, R=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Аммиак по азоту	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод А
2	Водородный показатель	ед. pH	7,6±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
3	Общее железо	мг/дм ³	0,29±0,07	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Кадмий	мг/дм ³	Менее 0,0002	Не более 0,001 (мг/л)	МУК 4.1.1504-2003
5	Марганец	мг/дм ³	0,038±0,010	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 метод А
6	Мутность	мг/дм ³	3,68±0,74	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Мышьяк	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,01 (мг/л)	ГОСТ 4152-89
8	Нитраты	мг/дм ³	0,74±0,15	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д
9	Нитриты	мг/дм ³	0,015±0,008	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Б
10	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,0002	Не более 0,01 (мг/л)	МУК 4.1.1504-2003
11	Сульфаты	мг/дм ³	37,2±4,8	Не более 500 (мг/л)	ГОСТ 31940-2012 метод 1
12	Хлориды	мг/дм ³	Менее 10	Не более 350 (мг/л)	ГОСТ 4245-72 п.2
13	Цинк	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не более 5 (мг/л)	МУК 4.1.1504-2003
Дополнительная информация: результат исследований по показателю «Водородный показатель (pH)» представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений, измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.					

Ответственный за оформление протокола:

Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/03217-24 от 18.11.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

Б.Ж. Норбоева
18.11.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/03217-24 от 18.11.2024

1. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю (ИНН 7536059217 ОГРН 1057536034731)
2. Юридический адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 109
Фактический адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 109
3. Наименование образца испытаний: вода поверхностного водного объекта, 1 категория
4. Место отбора: АО "Тепловодоканал", водозабор из р. Онон, водозабор из р. Онон, Забайкальский край, м.р-н Оловянинский, г.п. Оловянинское, пгт Оловянная
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 12.11.2024 09:40 - 09:50
Ф.И.О., должность: Шеваленкова Екатерина Викторовна Помощник врача по общей гигиене 14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2024 15:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Приказ РПН №19 от 19 февраля 2024 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 12 ноября 2024 г.
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 75-00-01/03217-02.01-24
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ 4152-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка;
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.;

Протокол испытаний № 75-00-01/03217-24 от 18.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 12.11.2024 15:00 дата начала испытаний 12.11.2024 15:10, дата окончания испытаний 14.11.2024 15:15					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п.8.4

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/03218-24.В от 18.11.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ



Б.Ж. Норбоева

Б.Ж. Норбоева
18.11.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/03218-24.В от 18.11.2024

1. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю (ИНН 7536059217 ОГРН 1057536034731)

2. Юридический адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 109

Фактический адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 109

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ", Насосная станция (централизованное водоснабжение), насосная станция, край, Забайкальский, р-н, Оловянинский, пгт, Оловянная, ул, Гагарина

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.11.2024 10:00 - 10:10

Ф.И.О., должность: Шеваленкова Екатерина Викторовна Помощник врача по общей гигиене 14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Приказ РПН №19 от 19 февраля 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 12 ноября 2024 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания


9. Код образца (пробы): 75-00-01/03218-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

14	Сульфаты	мг/дм ³	55,2±5,0	Не более 500 (мг/л)	ГОСТ 31940-2012 метод 1
15	Хлориды	мг/дм ³	Менее 10	Не более 350 (мг/л)	ГОСТ 4245-72 п.2
16	Цветность	градус	12,0±2,4	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
17	Цинк	мг/дм ³	Менее 0,0005	Не более 5 (мг/л)	МУК 4.1.1504-2003

Дополнительная информация: результат исследований по показателю «Водородный показатель (pH)» представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений, измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/03218-24 от 18.11.2024

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;
ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
МУК 4.1.1504-2003 Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод.
Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод.
Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод
титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	4702
2	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 12.11.2024 15:00 дата начала испытаний 12.11.2024 15:10, дата окончания испытаний 14.11.2024 15:15					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 12.11.2024 15:00 дата начала испытаний 12.11.2024 15:05, дата окончания испытаний 14.11.2024 09:57					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Аммиак по азоту	мг/дм ³	Менее 0,10	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод А
2	Водородный показатель	ед. pH	7,4±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
3	Общее железо	мг/дм ³	0,32±0,08	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Общая жесткость	°Ж	2,55±0,38	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А
5	Кадмий	мг/дм ³	Менее 0,0002	Не более 0,001 (мг/л)	МУК 4.1.1504-2003
6	Марганец	мг/дм ³	0,031±0,008	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 метод А
7	Мутность	мг/дм ³	3,14±0,63	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Мышьяк	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,01 (мг/л)	ГОСТ 4152-89
9	Нитраты	мг/дм ³	0,74±0,15	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д
10	Нитриты	мг/дм ³	0,0090±0,0045	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Б
11	Сухой остаток	мг/дм ³	127,8±12,8	Не более 1000	ГОСТ 18164-72 п.3.1
12	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	0,56±0,11	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
13	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,0002	Не более 0,01 (мг/л)	МУК 4.1.1504-2003

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

Норбоева

Б.Ж. Норбоева
18.11.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/03218-24 от 18.11.2024

1. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю (ИНН 7536059217 ОГРН 1057536034731)

2. Юридический адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 109

Фактический адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 109

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АО "Тепловодоканал", Насосная станция (централизованное водоснабжение), насосная станция, край, Забайкальский, р-н, Оловянинский, пгт, Оловянная, ул. Гагарина

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.11.2024 10:00 - 10:10

Ф.И.О., должность: Шеваленкова Екатерина Викторовна Помощник врача по общей гигиене 14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Приказ РПН №19 от 19 февраля 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 12 ноября 2024 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/03218-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости.;

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ 4152-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка;

Протокол испытаний № 75-00-01/03218-24 от 18.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод.
Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод.
Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод
титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	4702
2	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 12.11.2024 15:00 дата начала испытаний 12.11.2024 15:10, дата окончания испытаний 14.11.2024 15:16					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 12.11.2024 15:00 дата начала испытаний 12.11.2024 15:05, дата окончания испытаний 14.11.2024 10:10					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель	ед. pH	7,4±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
2	Общее железо	мг/дм ³	0,25±0,06	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Мутность	мг/дм ³	2,72±0,54	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Нитраты	мг/дм ³	0,82±0,16	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 метод Д
5	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	0,52±0,10	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
6	Цветность	градус	11,8±2,4	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Дополнительная информация: результат исследований по показателю «Водородный показатель (pH)» представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений, измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.					

Ответственный за оформление протокола:
 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/03219-24 от 18.11.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ



Handwritten signature of B.Z. Norboeva

Б.Ж. Норбоева
18.11.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/03219-24 от 18.11.2024

1. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю (ИНН 7536059217 ОГРН 1057536034731)

2. Юридический адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 109

Фактический адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 109

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: АО "Тепловодоканал", ВРК ул. Невская, Забайкальский край, м.р-н Оловянный, г.п. Оловянный, пгт Оловянная, ул Невская, д. 7

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.11.2024 10:20 - 10:30

Ф.И.О., должность: Шеваленкова Екатерина Викторовна Помощник врача по общей гигиене 14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2024 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Социально-гигиенический мониторинг, Приказ РПН №19 от 19 февраля 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 12 ноября 2024 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/03219-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

Протокол испытаний № 75-00-01/03219-24 от 18.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в
Агинском Бурятском округе»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:

687000, Забайкальский край, Агинский Бурятский округ, п. Агинское, ул. Цыбикова, 52,
телефон, факс: (30239) 3-41-64, 3-45-42

ОКПО 74422969, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/800143001

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510796
Внесен в реестр аккредитованных лиц 05.08.2015 г.

АКТ ОТБОРА ПРОБ
ВОДЫ

(централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения, нецентрализованного водоснабжения, открытых водоемов, зон рекреаций,
плавательных бассейнов, сточной воды)

от 30 октября 2024 г.

Наименование и адрес заказчика: АО «Тепловодоканал», Забайкальский край, Оловянинский район, пгт. Оловянная, ул. Невская, д. 10

Наименование образца (пробы) Вода питьевая

Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность Забайкальский край, Оловянинский район, пгт. Оловянная

Дата отбора «24» 10 2024 г.

Материал, из которого изготовлена емкость для отбора проб воды (полимерный материал, стекло) Б-стеклянная стерильная бутылка, СХ-пластиковая бутылка

(указать)

Условия транспортирования автотранспорт Условия хранения °С ____ Время, час ____

Цель отбора: плановая проверка, внеплановая проверка, СГМ, производственный контроль, санитарно-эпидемиологическая экспертиза, эпидемиологическое расследование (нужное подчеркнуть)

Основание для отбора проб:

Предписание (номер, дата) ____

Определение о назначении экспертизы (номер, дата) ____

Договор (номер, дата) № 8 от 22.01.2024,

Заявление (номер, дата) приложение № 1 к заявлению от 10.11.2022

НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

(указать)

20.10.24

Перечень определяемых показателей: микробиологические: ОМЧ, ОКБ, Е.сoli, Энтерококки; органолептические: цветность, мутность

№ п/п	Код пробы	Наименование места отбора проб, адрес, координаты	Объем, л	Глубина отбора*	Время отбора
1		Врк Гагарина	0,5 м/6 1,5 с/х		8 ⁴⁵
2		Врк Клубная	0,5 м/6 1,5 с/х		9 ⁰⁵
3		Врк Невская	0,5 м/6 1,5 с/х		9 ²⁵
4		Врк Пионерская	0,5 м/6 1,5 с/х		11 ³⁰
5		Врк Гражданская	0,5 м/6 1,5 с/х		10 ⁰⁰
6		Врк Железнодорожная	0,5 м/6 1,5 с/х		10 ³⁰
7					
8					

Должность специалиста, проводившего отбор проб

Искр
подпись

Григорьева ИВ
ФИО

Должность представителя проверяемого объекта,
в присутствии которого проводился отбор

подпись

Бришев ИИ
ФИО

Ф 02-10.2-01-2020

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в
Агинском Бурятском округе»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:

687000, Забайкальский край, Агинский Бурятский округ, п. Агинское, ул. Цыбикова, 52,
телефон, факс: (30239) 3-41-64; 3-45-42
ОКПО 74422969, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/800143001

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510796
Внесен в реестр аккредитованных лиц 05.08.2015 г.

АКТ ОТБОРА ПРОБ
ВОДЫ

(централизованного водоснабжения, горячего водоснабжения, нецентрализованного водоснабжения, открытых водоемов, зон рекреаций,
плавательных бассейнов, сточной воды)

от «30» октября 20 24 г.

Наименование и адрес заказчика: АО «Тепловодоканал», Забайкальский край, Оловянинский район, пгт. Оловянная, ул. Невская, д. 10
Наименование образца (пробы) Вода горячая

Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность Забайкальский край, Оловянинский район, пгт. Оловянная

Дата отбора «24» 10 20 24 г.

Материал, из которого изготовлена емкость для отбора проб воды (полимерный материал, стекло) Б-стеклянная стерильная бутылка, СХ-
пластиковая бутылка

Условия транспортирования автотранспорт Условия хранения °С Время, час (указать)

Цель отбора: плановая проверка, внешняя проверка, СГМ, производственный контроль, санитарно-эпидемиологическая экспертиза,
эпидемиологическое расследование (нужное подчеркнуть)

Основание для отбора проб:

Предписание (номер, дата)

Определение о назначении экспертизы (номер, дата)

Договор (номер, дата) № 8 от 22.01.2024,

Заявление (номер, дата)

НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

(указать)

МН 20.10.24

Перечень определяемых показателей: микробиологические: ОМЧ, ОКБ, Энтерококки, E. coli, Споры сульфитредуцирующих клостридий, Колифаги, органолептические: цветность, мутность, Санитарно-химические: Водородный показатель (рН), Железо, Марганец, Медь

№ п/п	Код пробы	Наименование места отбора проб, адрес, координаты	Объем, л	Глубина отбора*	Время отбора
1		Кот. Пионерская	0,5 л м/б 1,5 л с/х		11 ¹⁵
2		Кот. РСУ	0,5 л м/б 1,5 л с/х		11 ⁴⁵
3		Кот. УП	0,5 л м/б 1,5 л с/х		12 ⁰⁰
4		Кот. ПМК	0,5 л м/б 1,5 л с/х		10 ⁴⁵
5		Кот. Гагарина	0,5 л м/б 1,5 л с/х		8 ³⁰
6		Кот. Машиностроительная	0,5 л м/б 1,5 л с/х		8 ⁰⁰
7		Кот. Дзержинского	0,5 л м/б 1,5 л с/х		12 ⁴⁰

Должность специалиста, проводившего отбор проб

Искр
подпись

Александр ЕН
ФИО

Должность представителя проверяемого объекта, в присутствии которого проводился отбор

подпись

ФИО

Ф 02-10.2-01-2020

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе


Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

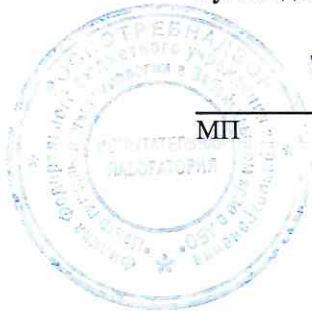

Б.Ж. Норбоева

Б.Ж. Норбоева
12.11.2024

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02934-24.В от 12.11.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д.14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: горячая вода котельная Дзержинского, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.10.2024 12:20 - 12:30

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2024 12:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02934-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 75-00-01/02934-24.В от 12.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52
 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований
 Образец поступил 30.10.2024 12:50
 дата начала испытаний 30.10.2024 13:00, дата окончания испытаний 01.11.2024 14:54

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п.8.4

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02934-24.В от 12.11.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323


e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

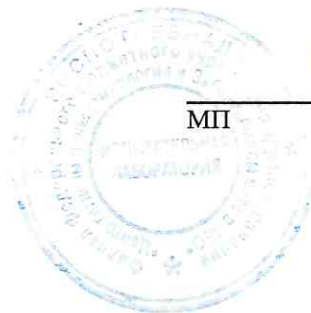

МП

Б.Ж. Норбоева

Б.Ж. Норбоева
12.11.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02934-24 от 12.11.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д.14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: горячая вода котельная Дзержинского, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.10.2024 12:20 - 12:30

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2024 12:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02934-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

Протокол испытаний № 75-00-01/02934-24 от 12.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.1.1504-2003 Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод.

Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	4702
2	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 30.10.2024 12:50 дата начала испытаний 30.10.2024 13:00, дата окончания испытаний 01.11.2024 14:54					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 30.10.2024 12:50 дата начала испытаний 30.10.2024 12:55, дата окончания испытаний 31.10.2024 14:44					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель	ед. pH	7,6±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
2	Общее железо	мг/дм ³	0,13±0,03	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Марганец	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 метод А
4	Медь	мг/дм ³	Менее 0,0006	Не более 1 (мг/л)	МУК 4.1.1504-2003
5	Мутность	мг/дм ³	0,60±0,12	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
6	Цветность	градус	2,9±0,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Дополнительная информация: результат исследований по показателю «Водородный показатель (pH)» представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений, измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.					

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02934-24 от 12.11.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323


e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

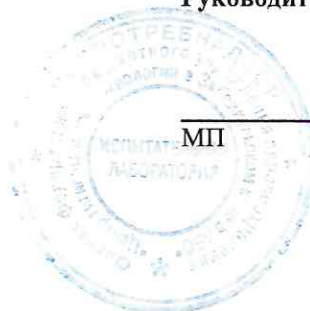

Б.Ж. Норбоева

Б.Ж. Норбоева
12.11.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02933-24 от 12.11.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д.14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: горячая вода котельная Машиностроительная, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.10.2024 08:00 - 08:10

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2024 12:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02933-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

Протокол испытаний № 75-00-01/02933-24 от 12.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.1.1504-2003 Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды.;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод.

Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	4702
2	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 30.10.2024 12:50 дата начала испытаний 30.10.2024 13:00, дата окончания испытаний 01.11.2024 14:53					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 30.10.2024 12:50 дата начала испытаний 30.10.2024 12:55, дата окончания испытаний 31.10.2024 14:50					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, R=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель	ед. pH	7,5±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
2	Общее железо	мг/дм ³	0,15±0,04	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Марганец	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 метод А
4	Медь	мг/дм ³	Менее 0,0006	Не более 1 (мг/л)	МУК 4.1.1504-2003
5	Мутность	мг/дм ³	0,60±0,12	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
6	Цветность	градус	2,9±0,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Дополнительная информация: результат исследований по показателю «Водородный показатель (pH)» представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений, измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.					

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02933-24 от 12.11.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323


e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

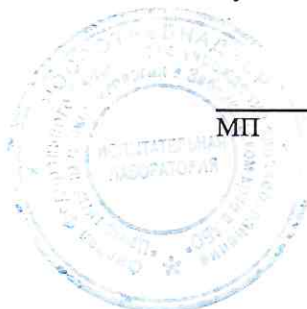

МП

Б.Ж. Норбоева

Б.Ж. Норбоева
12.11.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02933-24.В от 12.11.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д.14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: горячая вода котельная Машиностроительная, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.10.2024 08:00 - 08:10

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2024 12:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02933-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 30.10.2024 12:50 дата начала испытаний 30.10.2024 13:00, дата окончания испытаний 01.11.2024 14:53					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п.8.4

Ответственный за оформление протокола:
 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02933-24.В от 12.11.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323


e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

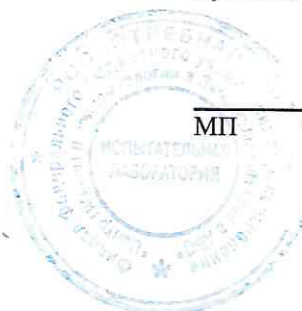

МП

Б.Ж. Норбоева

Б.Ж. Норбоева
12.11.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02932-24 от 12.11.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д.14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: горячая вода котельная Гагарина, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.10.2024 08:30 - 08:40

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2024 12:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02932-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.;

Протокол испытаний № 75-00-01/02932-24 от 12.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
 МУК 4.1.1504-2003 Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод.
 Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	4702
2	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 30.10.2024 12:50 дата начала испытаний 30.10.2024 13:00, дата окончания испытаний 01.11.2024 14:52					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 30.10.2024 12:50 дата начала испытаний 30.10.2024 12:55, дата окончания испытаний 31.10.2024 14:46					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель	ед. pH	7,8±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
2	Общее железо	мг/дм ³	0,14±0,04	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Марганец	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 метод А
4	Медь	мг/дм ³	Менее 0,0006	Не более 1 (мг/л)	МУК 4.1.1504-2003
5	Мутность	мг/дм ³	0,78±0,16	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
6	Цветность	градус	3,1±0,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Дополнительная информация: результат исследований по показателю «Водородный показатель (pH)» представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений, измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.					

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02932-24 от 12.11.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323


e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

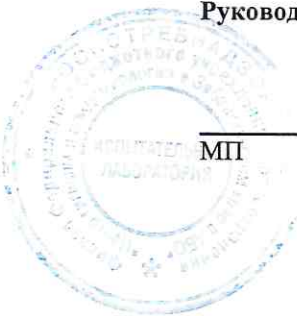

Б.Ж. Норбоева

Б.Ж. Норбоева
12.11.2024

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02932-24.В от 12.11.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д.14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: горячая вода котельная Гагарина, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.10.2024 08:30 - 08:40

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2024 12:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02932-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 75-00-01/02932-24.В от 12.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 30.10.2024 12:50 дата начала испытаний 30.10.2024 13:00, дата окончания испытаний 01.11.2024 14:52					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п.8.4

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02932-24.В от 12.11.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



Б.Ж. Норбоева

Б.Ж. Норбоева
12.11.2024

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02931-24 от 12.11.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д.14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: горячая вода котельная ПМК, Забайкальский край, р-н Оловянинский,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.10.2024 10:45 - 10:55

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2024 12:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02931-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.;

Протокол испытаний № 75-00-01/02931-24 от 12.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
 МУК 4.1.1504-2003 Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод.
 Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, pH-150МИ	4702
2	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 30.10.2024 12:50 дата начала испытаний 30.10.2024 13:00, дата окончания испытаний 01.11.2024 14:51					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 30.10.2024 12:50 дата начала испытаний 30.10.2024 12:55, дата окончания испытаний 31.10.2024 14:48					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель	ед. pH	7,5±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
2	Общее железо	мг/дм ³	0,12±0,03	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Марганец	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 метод А
4	Медь	мг/дм ³	Менее 0,0006	Не более 1 (мг/л)	МУК 4.1.1504-2003
5	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
6	Цветность	градус	2,5±0,8	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Дополнительная информация: результат исследований по показателю «Водородный показатель (pH)» представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений, измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.					

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02931-24 от 12.11.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323

e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



МП

Б.Ж. Норбоева

Б.Ж. Норбоева
12.11.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 75-00-01/02931-24.В от 12.11.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д.14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: горячая вода котельная ПМК, Забайкальский край, р-н Оловянинский,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.10.2024 10:45 - 10:55

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2024 12:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02931-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 75-00-01/02931-24.В от 12.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 30.10.2024 12:50 дата начала испытаний 30.10.2024 13:00, дата окончания испытаний 01.11.2024 14:51					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п.8.4

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02931-24.В от 12.11.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323


e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

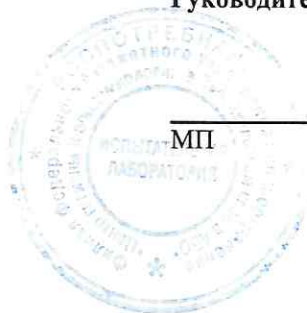

МП

Б.Ж. Норбоева

Б.Ж. Норбоева
12.11.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02930-24 от 12.11.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д.14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: горячая вода котельная УП, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.10.2024 12:00 - 12:10

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2024 12:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02930-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.;

Протокол испытаний № 75-00-01/02930-24 от 12.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
МУК 4.1.1504-2003 Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод.
Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	4702
2	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 30.10.2024 12:50 дата начала испытаний 30.10.2024 13:00, дата окончания испытаний 01.11.2024 14:49					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 30.10.2024 12:50 дата начала испытаний 30.10.2024 12:55, дата окончания испытаний 31.10.2024 14:53					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель	ед. pH	7,5±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
2	Общее железо	мг/дм ³	0,11±0,03	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Марганец	мг/дм ³	0,015±0,004	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 метод А
4	Медь	мг/дм ³	Менее 0,0006	Не более 1 (мг/л)	МУК 4.1.1504-2003
5	Мутность	мг/дм ³	1,75±0,35	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
6	Цветность	градус	6,8±2,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Дополнительная информация: результат исследований по показателю «Водородный показатель (pH)» представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений, измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.					

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02930-24 от 12.11.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском
крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323


e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.:
83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

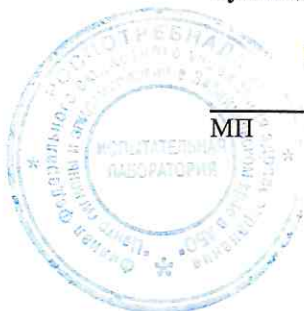

МП

Б.Ж. Норбоева

Б.Ж. Норбоева
12.11.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02930-24.В от 12.11.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д.14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: горячая вода котельная УП, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.10.2024 12:00 - 12:10

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2024 12:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02930-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
----------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 75-00-01/02930-24.В от 12.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 30.10.2024 12:50 дата начала испытаний 30.10.2024 13:00, дата окончания испытаний 01.11.2024 14:49					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п.8.4

Ответственный за оформление протокола:
 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02930-24.В от 12.11.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323


e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.: 83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510796

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

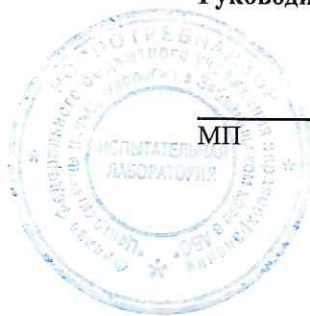

Handwritten signature of B.Z. Norboeva

Б.Ж. Норбоева
12.11.2024

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02929-24 от 12.11.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д.14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: горячая вода котельная РСУ, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.10.2024 11:45 - 11:55

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2024 12:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02929-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.;

Протокол испытаний № 75-00-01/02929-24 от 12.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
 МУК 4.1.1504-2003 Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде;
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод.
 Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и иономеры, pH-150МИ	4702
2	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ	UFC1202006

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 30.10.2024 12:50 дата начала испытаний 30.10.2024 13:00, дата окончания испытаний 01.11.2024 14:47					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.2, п.8.3, п.9
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3; п.6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1; п.5.2; п.5.3; п.5.4
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12
Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 30.10.2024 12:50 дата начала испытаний 30.10.2024 12:55, дата окончания испытаний 31.10.2024 14:42					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель	ед. pH	7,5±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
2	Общее железо	мг/дм ³	0,10±0,03	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Марганец	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 метод А
4	Медь	мг/дм ³	0,0011±0,0004	Не более 1 (мг/л)	МУК 4.1.1504-2003
5	Мутность	мг/дм ³	1,57±0,31	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
6	Цветность	градус	5,2±1,6	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Дополнительная информация: результат исследований по показателю «Водородный показатель (pH)» представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений, измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.					

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02929-24 от 12.11.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском
крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.1 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»


Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323
e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52, тел.:
83023937298, e-mail: gsenabao@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

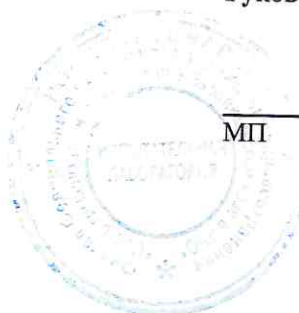

МП

Б.Ж. Норбоева
12.11.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-01/02929-24.В от 12.11.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" (ИНН 7506004852 ОГРН 1107524000341)

2. Юридический адрес: Забайкальский край пгт. Новая Чара, ул. Молдаванова, д.14

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: горячая вода котельная РСУ, Забайкальский край, р-н Оловянинский, пгт Оловянная,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 30.10.2024 11:45 - 11:55

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.10.2024 12:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №8 от 22 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 30 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-01/02929-02.01-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
----------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 75-00-01/02929-24.В от 12.11.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: Забайкальский край, Агинский, пгт. Агинское, Цыбикова ул., дом 52 14.1.1.02 Группа микробиологических исследований Образец поступил 30.10.2024 12:50 дата начала испытаний 30.10.2024 13:00, дата окончания испытаний 01.11.2024 14:47					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3; п.8.4

Ответственный за оформление протокола:

 Е.В. Шеваленкова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 75-00-01/02929-24.В от 12.11.2024